

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**  
**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Produttore: **Beza S.p.A.**  
Via Monte Pastello  
37057 S. Giovanni Lupatoto VR (I)

Sito produttivo: 0063-CPD-8847

Denominazione commerciale del prodotto: **B-Flex**

Sigla commerciale del prodotto: **FA**

Descrizione del prodotto: Condotto flessibile metallico a doppia parete con parete interna liscia

Nome e qualifica della persona responsabile: **CLAUDIO BEGHINI (Direzione)**

Ente Notificato: **KIWA GASTEC**

Certificato Numero: 0063-CPD-53170



***Designazione del prodotto secondo la norma EN 1856-2***

**Certif. n°:**0063-CPD-53170    Condotto flessibile    EN1856-2    T200    P1    W    V2    L50010    O  
metallico con guarnizione

**Certif. n°:**0063-CPD-53170    Condotto flessibile    EN1856-2    T450    N1    W    V2    L50010    G  
metallico senza guarnizione

Descrizione del prodotto:	
Numero della norma:	
Livello di temperatura:	
Livello di pressione:	
Resistenza alla condensa (W: umido D: secco):	
Resistenza alla corrosione:	
Specifiche della parete interna:	
Resistenza al fuoco da dentro (G:si;O:no) e distanza dei materiali combustibili(in mm):	



BEZA S.p.A.

	<b>Caratteristiche e prestazioni</b>	<b>Rif. EN1856-2</b>	<b>Valori/Livelli</b>	<b>Prove di tipo</b>	<b>Informazioni supplementari</b>
1.0	<b>Dimensioni nominali (mm)</b> Nominal dimension (mm)	Par. 4	Ø 80-100-120-130-140-150-160-180-200-250-300	Dichiarazione del costruttore Manufacturer's declaration	
2.0	<b>Materiale parete</b> Material liner	Par. 4 Par. 6.5.2			
	Tipo Quality		AISI 316L (1.4404)	Dichiarazione del costruttore Manufacturer's declaration	
	Spessore nominale (mm) Nominal thickness (mm)		0.10 (L50010)	Dichiarazione del costruttore Manufacturer's declaration	
3.0	<b>Resistenza meccanica e stabilità</b> Mechanical resistance and stability	Par. 6.2			
	Resistenza a compressione compressive strength	Par. 6.1.1	Secondo 1856-2	Rapp. di prova: 186003 Rapp. di prova: 004/05 Test report: 186003 Test report: 004/05	
	Resistenza alla torsione Torsion Strength	Par. 6.1.1			
	Resistenza a trazione Tensile Strength	Par. 6.1.2			
4.0	<b>Installazione non verticale</b> Non vertical installation				
	Massima inclinazione dalla verticale Maximum deflection	Par. 6.1.3.1	45°	Rapp. di prova: 200065 Test report: 200065	
5.0	<b>Tenuta ai gas</b> Gas tightness	Par. 6.3	Livello di tenuta: P1 con guarnizione Pressure Type: P1 with seal Livello di tenuta: N1 senza guarnizione Pressure Type: N1 without seal	Rapp. di prova: 0005/05 Test report: 0005/05	
6.0	<b>Distanza dai materiali</b> Distance to materials	Par. 6.2		Non dichiarato	
7.0	<b>Contatto accidentale</b> Accidental human contact	Par. 6.4.2	Protezione della zona soggetta al possibile contatto Protection in the traffic area	Dichiarazione del costruttore Manufacturer's declaration	
8.0	<b>Resistenza alla condensa</b> Condensate resistance	Par. 6.4.4 Par. 6.4.5	W		
9.0	<b>Resistenza alla penetrazione d'acqua piovana</b> Resistance against rainwater penetration	Par. 6.4.6	Non adatto per installazioni esterne Not for outside installation	Dichiarazione del costruttore Manufacturers declaration	
10.0	<b>Resistenza al flusso</b> Flow resistance	Par. 6.4.7			
	Valore di rugosità media degli elementi lineari Mean value of roughness		1 mm EN13384-1	Dichiarazione del costruttore Manufacturer's declaration	
11.0	<b>Resistenza alla corrosione</b> Corrosion resistance	Par. 6.5.1	V2	Rapp. di prova: AG943 Test report: AG943	
12.0	<b>Resistenza al gelo / disgelo</b> Freeze- Thaw resistance	Par. 6.5.3	Soddisfatto secondo EN 1856-1 Fulfilled according to EN 1856-1	EN 1856-1	
13.0	<b>Sostanze dannose</b> Dangerous substances	Par. 7.2	NO	Dichiarazione del costruttore Manufacturers declaration	
14.0	<b>Schemi d'installazione tipici dell'applicazione</b> Installation drawing typical of the application	Par. 7.2		Dichiarazione del costruttore Manufacturers declaration	Vedi istruzioni Instruction



BEZA S.p.A.

	Caratteristiche e prestazioni	Rif. EN1856-2	Valori/Livelli	Prove di tipo	Informazioni supplementari
15.0	<b>Metodo di giunzione dei componenti del sistema, inclusi gli elementi di protezione dalle intemperie.</b> Method of jointing the components, including westherproofing	Par. 7.2		Dichiarazione del costruttore Manufacturers declaration	Vedi istruzioni Instruction
16.0	<b>Istruzioni d'inmagazzinamento</b> Storage instructions	Par. 7.2	Atmosfera non corrosiva No corrosive atmosphere	Dichiarazione del costruttore Manufacturers declaration	Vedi istruzioni Instruction
17.0	<b>Posizione delle aperture per l'ispezione e la pulizia</b> Positions of apertures for cleaning and inspection	Par. 7.2		Norme tecniche TechnicalStandars	
18.0	<b>Installazione della placca d'identificazione al camino, alla controcanna o al rivestimento</b> Installation of chimney plathe to the chimney claddingor enclosure	Par. 7.2	Nelle vicinanze della canna in un luogo ben visibile	Dichiarazione del costruttore Manufacturers declaration	
19.0	<b>Specifiche e/o limitazioni della controcanna o del rivestimento</b> Enclosure / cladding / specification / limitation	Par. 8.2	La controcanna deve essere non combustibile; Only non combustible enclosure	Dichiarazione del costruttore Manufacturers declaration	
20.0	<b>Metodi o strumenti di pulizia e manutenzione</b> Specific methods or instruments for cleaning	Par. 8.2	Non usare strumenti in ferro nero No cleaning instruments made ofblack plate	Dichiarazione del costruttore Manufacturers declaration	

BEZA S.p.A.



AVVERTENZE

Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed essenziale del prodotto ed è a corredo di ogni camino.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e manutenzione.

L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza delle normative vigenti in materia, secondo le istruzioni del costruttore ed eseguita a regola d'arte da personale professionalmente qualificato come previsto dalle regolamentazioni vigenti.

Per personale qualificato si intende quello avente specifica competenza tecnica come previsto nella legge N° 46/90 del 05/03/90.

E' esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per danni causati da errori nell'installazione, **dall'impiego anche parziale di componenti e/o accessori non forniti dal costruttore** e comunque da inosservanza delle istruzioni date dal costruttore stesso **nel presente manuale**.

La canna fumaria dovrà essere destinata solo all'uso per il quale è stata progettata.

Non lasciare alla portata dei bambini tutto il materiale relativo all'imballaggio dei componenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi sono riferiti alle seguenti norme

- EN 1856-2 Requisiti per camini metallici parte 2 sistemi fumari e tubazioni fumarie di collegamento in metallo.
- EN1443 Camini – Requisiti generali (Chimneys-General requirements)
- EN1859 Camini metallici – metodi di prova (Chimneys-Metal chimneys – Test methods)

## **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL SISTEMA B-FLEX (inox)**

1. SISTEMA B-FLEX
  
2. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
  - 2.1 SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
  - 2.2 FUNZIONAMENTO IN PRESSIONE POSITIVA
  
3. OPERAZIONI VIETATE DURANTE IL MONTAGGIO
  
4. COMBUSTIBILI E TEMPERATURE
  
5. DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE
  - 5.1 CONSIGLI NELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SOLETTA
  - 5.2 ASSEMBLAGGIO DEI MATERASSINI
  
6. MANUTENZIONE E PULIZIA
  
7. CORROSIONE DEI CAMINI
  
8. CARATTERISTICHE MECCANICHE
  
9. SCHEMA DI MONTAGGIO (funzionamento a tiraggio naturale)
  
10. GIUNZIONE FLEX-FLEX
  
11. SCHEMA DI MONTAGGIO (funzionamento in pressione)
  
12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PLACCA CAMINO

## 1. SISTEMA B-FLEX

Il sistema B-FLEX (inox) interno liscio è un ottimo prodotto che permette di assemblare camini di difficile realizzazione.

Le sue caratteristiche principali sono le seguenti:

- Rapidità di montaggio
- Ingombro ridotto
- Tenuta meccanica nella norma
- Tenuta in pressione ed alle condense nei tratti verticali

Non deve essere usato con caldaie a condensazione per queste esiste un sistema flessibile specifico, il nome del sistema è BE-MOD.

### Scheda Tecnica e voce di capitolato

Sistema flessibile, composto da elementi modulari di sezione circolare, idoneo per essere asservito a qualsiasi apparecchio (caldaie a camera stagna, a camera aperta) senza limitazione di potenza e per combustibile (gassoso, liquido, solido), con funzionamento in depressione (classe N1 = 40 Pa) per temperature fino a 450° C o con funzionamento in pressione positiva (classe P1 = 200 Pa) per temperature fino a 200° C (in questo caso si rende necessario l'impiego del manicotto per flex in pressione).

Sistema composto da un avvolgimento ad elica di due nastri metallici dello spessore di 0.1 mm messi in forma (ondulati longitudinalmente) ed aggraffati.

CARATTERISTICHE GENERALI											
Diametro interno (mm)	81	101	121	131	141	151	161	181	201	251	301
Diametro esterno (mm)	86	106	126	136	146	156	166	186	206	256	306
Rotolo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15	15
<b>PARETE INTERNA</b>											
Tipo di materiale	Acciaio inox AISI 316 L finitura BA lucida										
Spessore lamiera (mm)	0.10										
<b>PARETE ESTERNA</b>											
Tipo di materiale	Acciaio inox AISI 316 L finitura BA lucida										
Spessore lamiera (mm)	0.10										
<b>CONDIZIONI DI UTILIZZO</b>											
Fumi umidi	ammessi (non condensazione)										
Fumi secchi	ammessi										
<b>CON MANICOTTO PER FLEX IN PRESSIONE</b>											
Temperatura nominale di funzionamento (°C)	200										
Pressione nominale di funzionamento (Pa)	P1(200)										
Combustibili ammessi	Gassosi e liquidi										
<b>SENZA MANICOTTO</b>											
Temperatura nominale di funzionamento (°C)	450										
Pressione nominale di funzionamento (Pa)	N1										
Combustibili ammessi	Gassosi, liquidi, legna, pellet										



BEZA S.p.A.

## 2. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Ogni camino dovrà essere dimensionato da un progettista o dall'ufficio tecnico del produttore, il quale fornirà un disegno con gli elementi necessari all'installazione.


Seguendo lo schema di montaggio e le istruzioni di seguito riportate, l'installatore riuscirà rapidamente a posizionare il camino.

Per comodità il Sistema B-FLEX interno liscio verrà chiamato solo Sistema Flex-Inox.

L'installazione di un camino realizzato con il sistema Flex-Inox deve avvenire all'interno di strutture che permettano un'adeguata protezione degli agenti atmosferici (es. cavedi/asole tecniche e carter). Il tubo deve essere libero di dilatarsi perciò si deve considerare nell'ingombro complessivo uno spazio minimo di circa un centimetro oltre il diametro nominale, l'aria tra il tubo e la parete del cavedio permetterà inoltre una sufficiente coibentazione, ma se lo spazio lo consente si possono richiedere specifiche coppelle tubolari o materassini in lana di roccia che riducono la dispersione termica migliorando anche l'evacuazione dei fumi.

### 2.1 Sequenza delle operazioni

1. accertarsi che il camino/asola tecnica da intubare, oltre ad essere strutturalmente integro, sia costruito con materiali di CLASSE "A1" di reazione al fuoco, sia privo di residui di lavorazione e fuliggini di altre combustioni.
2. il montaggio deve essere eseguito con i guanti di protezione.
3. installare il prodotto verificando di mantenere la parte aggraffata della lamiera liscia interna rivolta verso l'alto e la parte libera della stessa lamiera rivolta verso il basso come da immagine riportata di seguito.

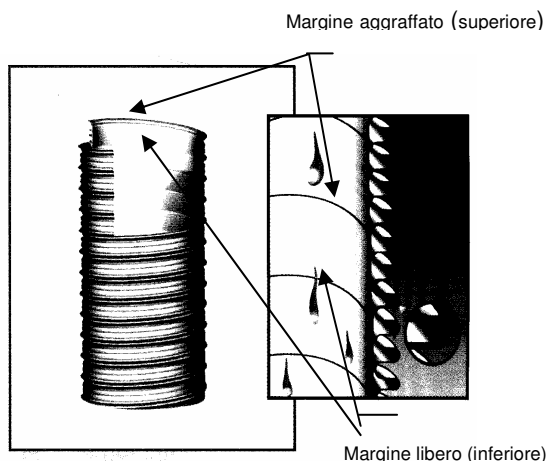

4. portare il rotolo di flessibile sul tetto, calare il flessibile nel camino/asola tecnica fissando a distanza regolare l'uno dall'altro gli appositi collari per centratura (uno ogni tre metri), indispensabili per mantenere il flessibile equidistante dalle pareti del camino/asola tecnica evitando così attriti dannosi.
5. proseguire la calata fino alla sala caldaie, avvitare il manicotto filettato al flessibile, introdurre la parte maschio nel bicchiere femmina del TE munito dello scarico condensa (vedi schema di montaggio).
6. fissare l'estremità superiore del flessibile con un collare a muro. Alla sommità, se vi è un terminale in muratura, consigliamo l'uso di una Piastra raccogli condensa, evita le dannose ricadute di condensa acida sulla superficie esterna del condotto di acciaio (vedi schema di montaggio).
7. nel caso in cui, si voglia passare dal tubo flessibile ad un terminale in parete semplice, si consiglia di utilizzare il manicotto con anticondensa (vedi schema di montaggio "funzionamento a tiraggio naturale")

### 2.2 Funzionamento in pressione positiva

Per il funzionamento in pressione nei tratti verticali è obbligatorio utilizzare gli appositi manicotti per Flex-Inox muniti di gomma siliconica e fascetta di sicurezza (già fornita in dotazione) disponibili per il d.80 – d.100 (vedi SCHEMA DI MONTAGGIO – funzionamento in pressione)

## 3. OPERAZIONI VIETATE DURANTE IL MONTAGGIO

Le seguenti operazioni invalidano la garanzia del prodotto:

- Manomettere gli elementi (rivettare; saldare, tagliare, forare, piegare, ovalizzare, ecc.)
- Sforzare eccessivamente la discesa del flessibile nell'asola tecnica; potrebbe compromettere le caratteristiche del prodotto. Il condotto deve scendere regolarmente senza eccessivi sfregamenti con le pareti all'asola tecnica
- Curvare eccessivamente il condotto (raggio di curvatura minimo: 2 volte il diametro)
- Mettere a contatto gli elementi con solventi o acidi
- Bloccare in uno o più punti il condotto impedendogli le normali dilatazioni termiche
- Riempire l'intercapedine con VERMICULITE, palline di ARGILLA ESPANSA, schiume POLIURETANICHE od altro
- Montare gli elementi con senso fumi inverso



BEZA S.p.A.

- Coibentare il prodotto con materiali non idonei

#### 4. COMBUSTIBILE E TEMPERATURE

I combustibili ammessi sono i seguenti: Gas naturale, GPL, Gasolio, Legna, Pellet.

La classe di temperatura del camino deve essere non minore della temperatura massima di uscita fumi dichiarata dal costruttore dell'apparecchio.

Sarà compito dell'installatore rispettare le caratteristiche di impiego di ogni singolo componente controllando la designazione sull'etichetta.

SENZA GUARNIZIONE: Temperatura fumi max 450°C (T450). Per sistemi funzionanti a Gasolio, Legna, Pellet esiste il pericolo dell'incendio delle fuliggini

**La superficie esterna deve essere protetta da contatti accidentali;** la norma UNI-EN 1856/1 al punto 6.6.2 specifica che, dove è possibile un contatto accidentale con l'uomo, la temperatura esterna della superficie del camino non deve mai superare i 70 °C.

#### 5. DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE

Per camino/canale da fumo/condotto asservito ad apparecchi alimentati con combustibili solidi o liquidi è richiesta la resistenza al fuoco della fuliggine.

Nella designazione di prodotto, l'idoneità all'incendio delle fuliggini è identificabile con la lettera G; per ottenere questo risultato il sistema FLEX è stato testato alla temperatura di 1000° C per 30 minuti (shock termico).

L'installatore dovrà calcolare la distanza da materiale combustibile secondo la UNI EN 15287-1 e norme di installazione vigenti.

Finché la canna fumaria viene sottoposta alle normali pulizie periodiche, la temperatura, nel suo interno, si manterrà su valori elevati ma non critici.


Nel caso in cui la pulizia periodica non venga effettuata aumenta il pericolo che le fuliggini prendano fuoco e la temperatura della canna fumaria possa provocare l'incendio del materiale combustibile circostante.

**I sistemi a mono parete non possono attraversare solai in legno o essere adiacenti a materiale combustibile senza una adeguata coibentazione.**

#### 5.1 Consigli nell'attraversamento della soletta

Creare una intercapedine, ventilata adeguata, tra il materiale combustibile ed il camino/canna fumaria, appositamente coibentata (vedi fig.1)

- Mono Parete con coibentazione 25 mm in fibrocera mica. La distanza da materiale combustibile (oltre la coibentazione) dovrà essere di 75 mm

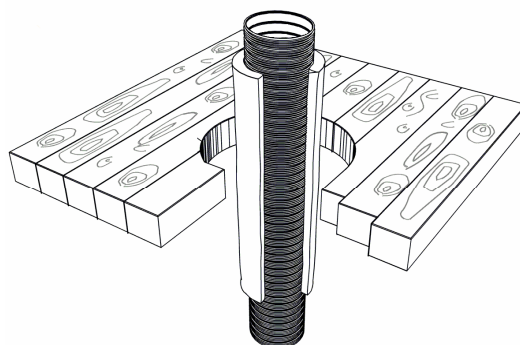

#### 5.2 Assemblaggio materassini

I materassini in fibrocera mica devono essere assemblati con sovrapposizione di 50 mm dei lembi verticalmente ed orizzontalmente fissandoli con nastro metallico alluminizzato



## 6. MANUTENZIONE E PULIZIA

**Tutti i camini/canne fumarie e relativi canali da fumo devono essere controllati prima di una nuova accensione e almeno una volta all'anno per combustibili gassosi ed ogni sei mesi per combustibili solidi.**

La verifica dei sistemi funzionanti con combustibile a "GAS" è molto semplice:

- 1) Ispezionare il sistema fumario affinché lo scarico dei fumi sia libero, senza impedimenti.
- 2) Verificare che lo scarico condensa funzioni regolarmente.
- 3) Controllare attentamente che il terminale non sia ostruito o deformato.
- 4) Smontare il canale da fumo ed accertarsi che sia in buono stato e non presenti delle micro forature.

Per i sistemi funzionanti con combustibili solidi e a gasolio, oltre ai controlli sopra descritti è necessario eseguire la seguente pulizia:

- 1) Rimuovere le eventuali fuliggini con uno scovolo flessibile specifico per la pulizia delle canne fumarie, evitando di graffiare la parete in acciaio (almeno ogni sei mesi).
- 2) Eliminare, dal basso, tutti i residui di fuliggine che sono caduti durante la pulizia e che potrebbero ostruire l'ispezione o lo scarico della condensa.

## 7. CORROSIONE DEI CAMINI

Può accadere che il canale da fumo o il camino si corroda. Con l'uso, per noi da anni abituale, dell'acciaio inox AISI 316 L BA questo inconveniente è quasi scomparso e nei casi in cui si è verificato le cause sono risultate le seguenti :

- a) Caldaie a condensazione che utilizzano come combustibile il gasolio;
- b) Ristagno di condense acide con presenza di cloro in curve, scarichi, ed elementi lineari;
- c) Condotti installati per lo scarico dei fumi nelle vicinanze di Zincature, Lavanderie industriali, Tintorie, Saloni per parrucchiere/cosmesi, tipografie ecc. Gli acidi usati in questi ambienti dissolti nell'aria, possono combinarsi e corrodere i camini.
- d) Canali da fumo o camini per la mancata messa a terra sono sottoposti all'effetto delle correnti vaganti;

- e) Generatori a cereali, mais: i prodotti della combustione contengono elevate quantità di cloro che corrodono in breve tempo il camino/canna fumaria in acciaio inox

## 8. CARATTERISTICHE MECCANICHE

<b>A: massima altezza raggiungibile in metri</b>	
<b>DN</b>	<b>H (m)</b>
80	60
100	60
120	50
130	50
140	35
150	30
160	30
180	30
200	25
250	20
280	15
300	15
<b>B: massima forza di torsione applicabile</b>	
<b>DN</b>	<b>Forza di torsione (kg.m)</b>
80	2.0
100	2.5
120	3.1
130	3.3
140	3.6
150	3.8
160	4.1
180	4.6
200	5.1
250	6.4
280	7.1
300	7.6




BEZA S.p.A.

### 9. SCHEMA DI MONTAGGIO (funzionamento a tiraggio naturale)


#### LEGENDA

1. Scarico condensa
2. Punto di ispezione/pulizia
3. Raccordo TE 90°
4. Manicotto per Flex-Inox
5. Flex-Inox
6. Manicotto per Flex-inox con anticondensa
7. Terminale


Si consiglia di fissare il tubo con dei collari a muro.

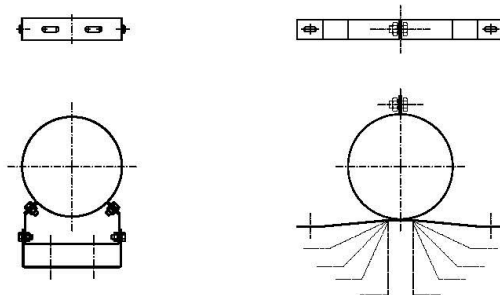

Collari a muro

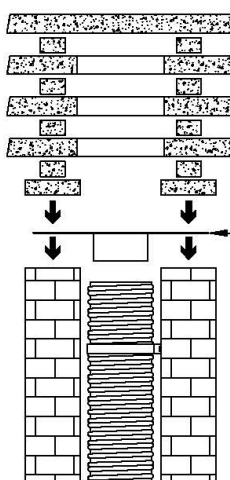


Se presente un terminale in muratura consigliamo di installare alla sommità del tubo B-Flex una piastra raccogli condensa.

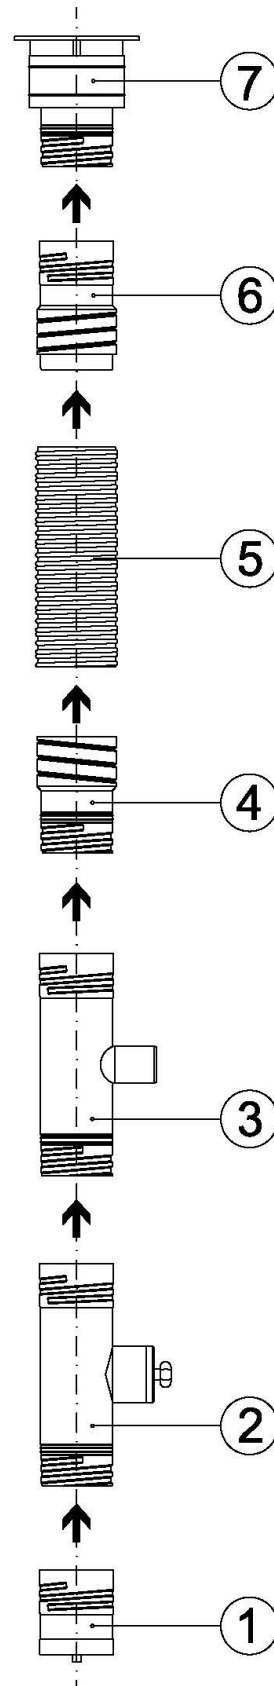

## 10. GIUNZIONE FLEX-FLEX (funzionamento a tiraggio naturale)


Per unire due spezzoni di flessibile si possono usare questi manicotti.

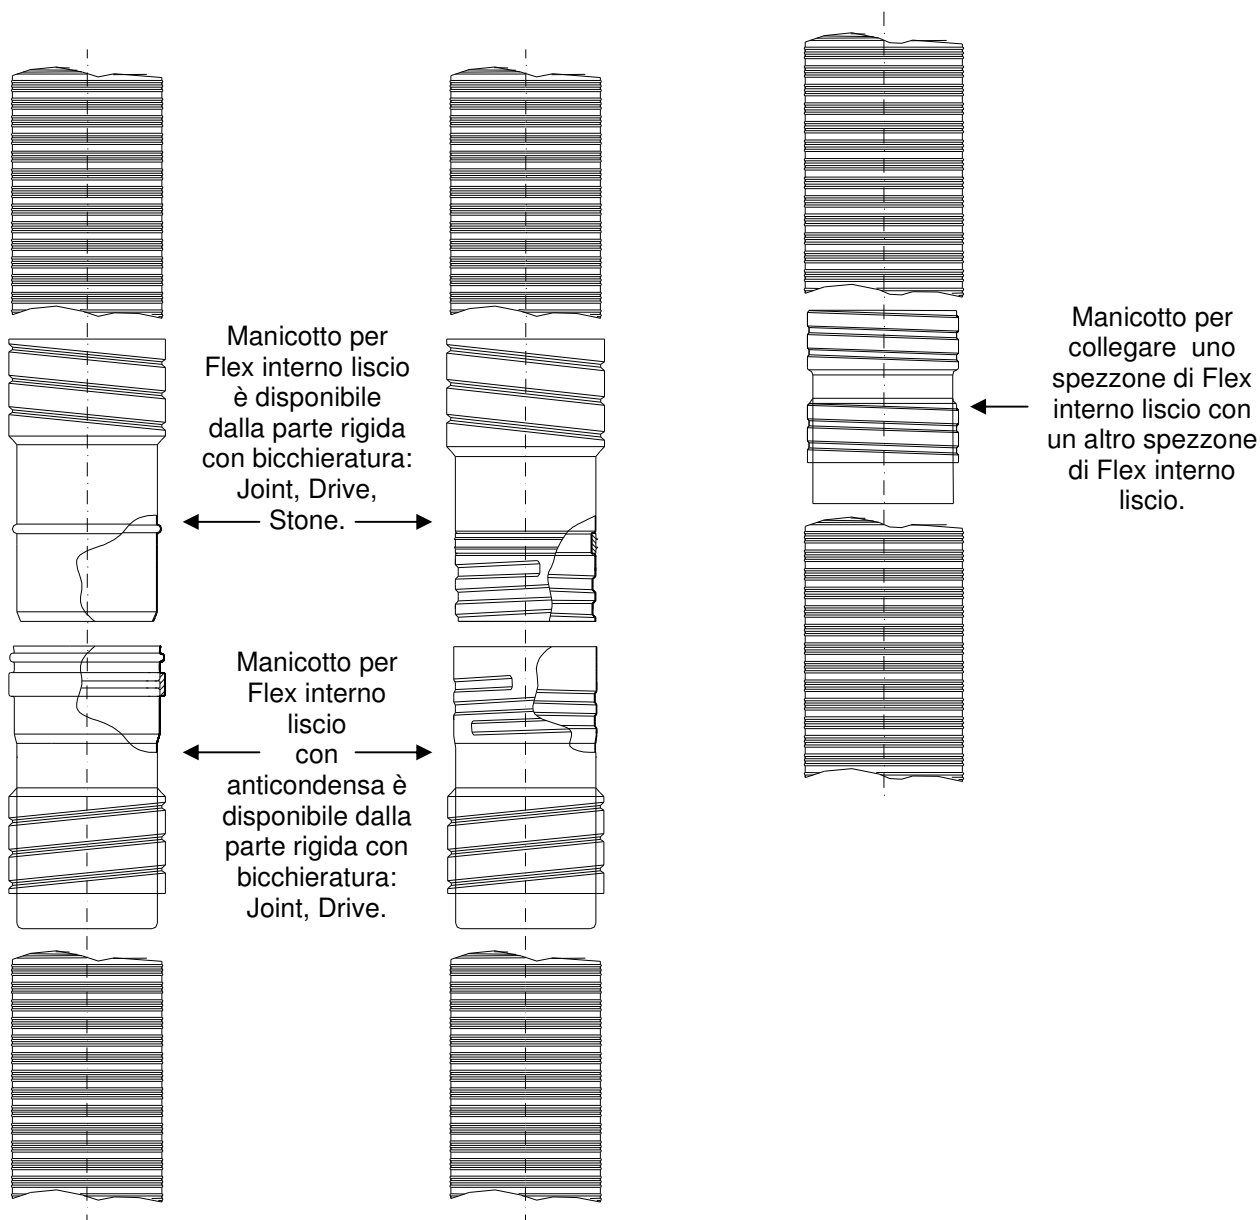



BEZA S.p.A.

### 11. SCHEMA DI MONTAGGIO (funzionamento in pressione)

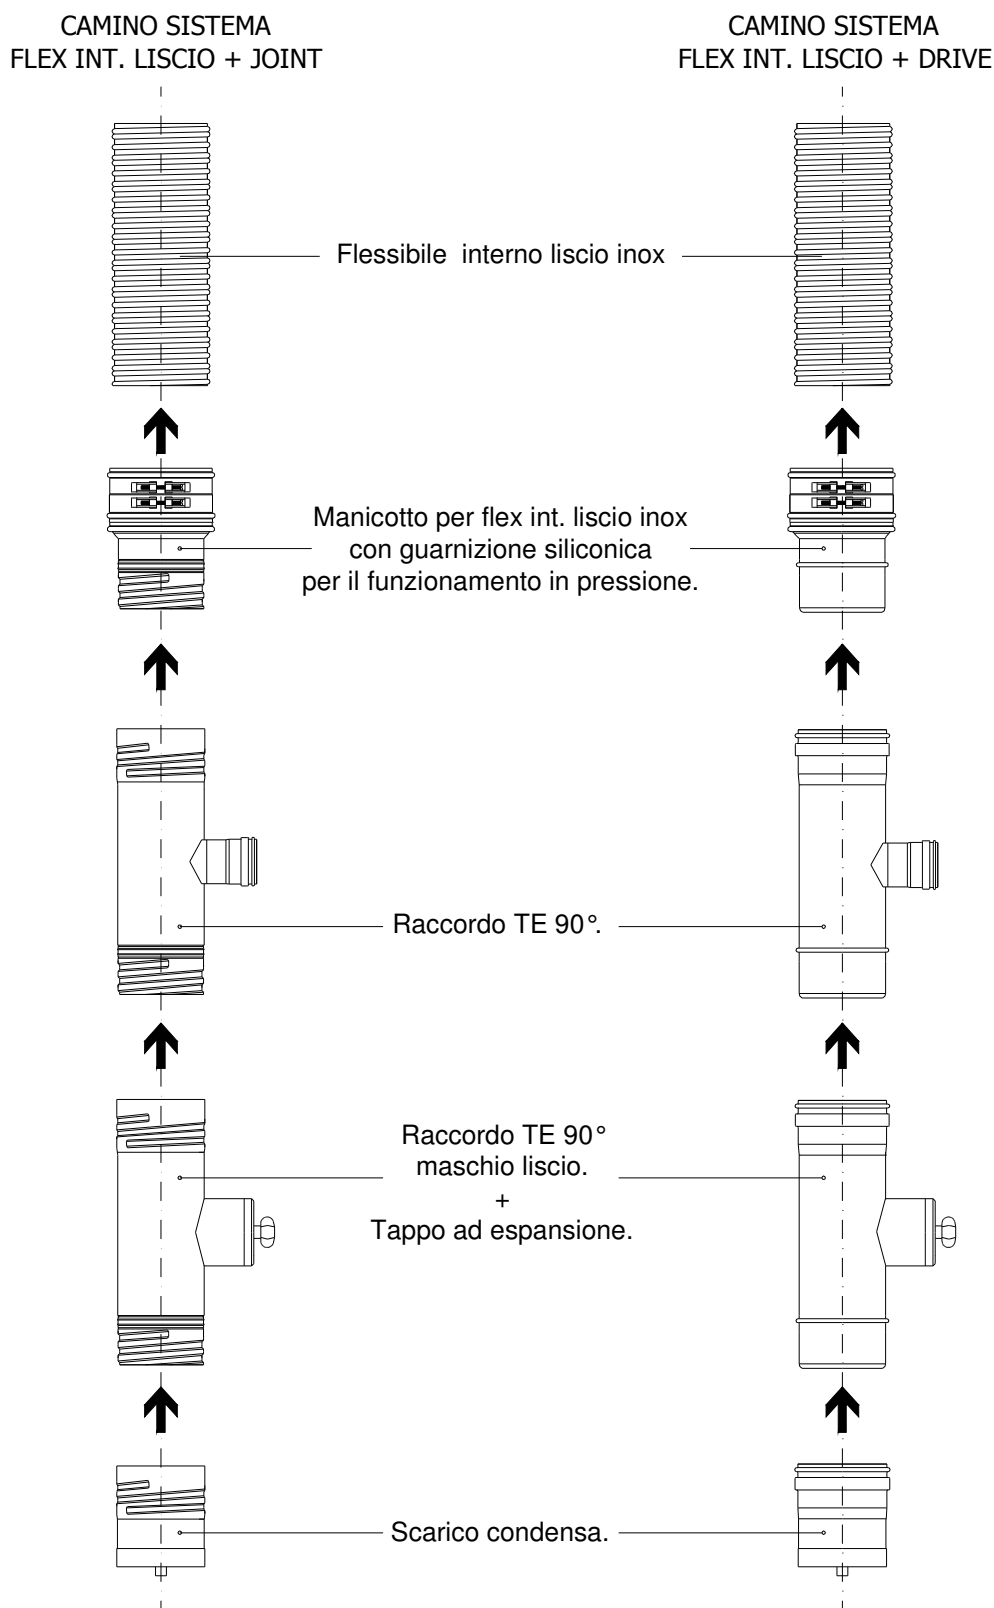

Si consiglia di seguire le indicazioni presenti nella norma UNI 10845 per realizzare il sistema funzionante in pressione positiva.



BEZA S.p.A.

## 12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA PLACCA CAMINO

La placca camino va applicata nelle immediate vicinanze dello stesso in posizione ben visibile e accessibile.

Deve essere compilata dall'installatore e contenere le seguenti informazioni:

- Designazione secondo la norma EN 1443;
- Diametro interno nominale del camino (in mm);
- Distanza minima da materiali combustibili (in mm); **non fornita dal costruttore, la distanza deve essere dichiarata a cura dell'installatore.**
- Dati dell'installatore;
- Data dell'installazione.




Esempio di designazione

**EN 1443 – T200 – P1 – W – 2 – O**

**EN 1443 – T450 – N1 – W – 2 – G**

- T= La temperatura massima di esercizio.
- P1= Classe di tenuta ai gas verificata a 200 Pa. Possibilità di inserire i condotti in camini, canne fumarie o vani tecnici aventi pressione positiva rispetto l'ambiente.
- N1= Classe di tenuta ai gas verificata a 40 Pa per camini con pressione negativa.
- W= Classe di resistenza alla condensa – Idoneo al funzionamento ad umido.
- 2= Classe di resistenza alla corrosione.
- O/G= Classe di resistenza al fuoco da dentro (G= si; O= no)

## La seguente placca camino è realizzata in Pe Argento.

	EN1856-2 T200-P1-W-V2-L50010-O con gu EN1856-2 T450-N1-W-V2-L50010-G senza gu certificato n°: 0063-CPD-53170		10 0063
<b>BEZA S.p.A. B-FLEX</b>			
Diametro nominale			
Distanza da materiale combustibile (mm)		SENSO FUMI ↑	
Designazione secondo EN 1443:			
Data installazione			
Dati installatore			
<small>Attenzione: la presente etichetta non deve essere ritossa o modificata!</small>			